


# CONFIGURATION POSSIBLE EN SORTIE DE FILIERE DE TRAITEMENT ANC

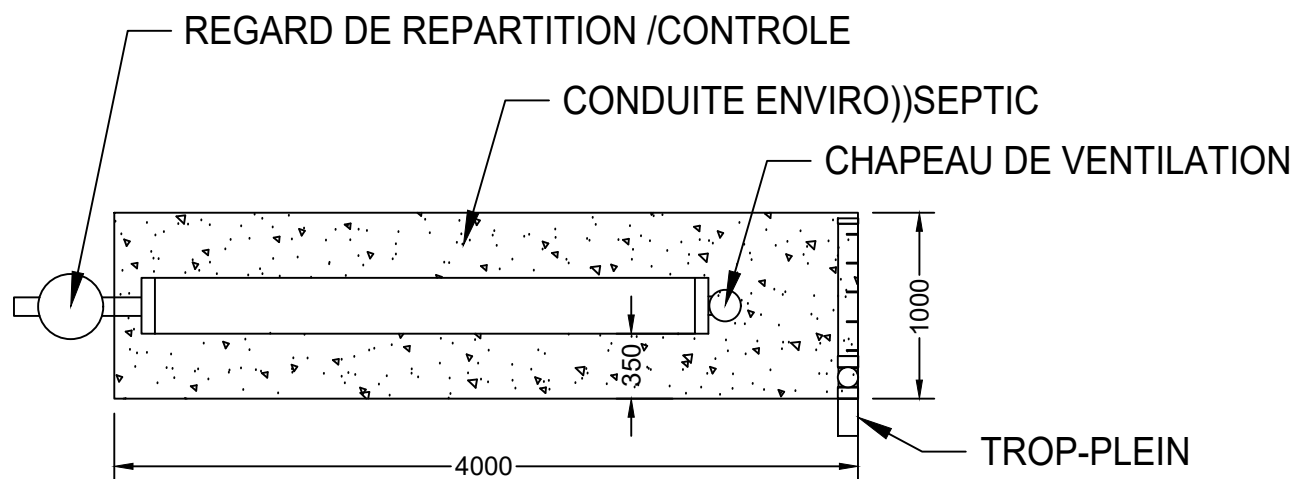

4 Rue des Frères Lumières- PA des Portes de Bretagne  
35 530 SERVON SUR VILAINE  
T : 02 99 62 54 95 - [contact@dbofrance.fr](mailto:contact@dbofrance.fr)

PITT1-3EH TP :  
Pack d'infiltration avec Trop-Plein  
Pose avec Gravier  
Perméabilité K < 10 mm/H


DATE : 17-02-2026 Dossier PITT1-3EH Trop-Plein

Unité : mm

Feuille 1/3

PACK D'INFILTRATION : GRAVIER LAVÉ granulo entre 2 et 35mm PITT : SABLE FILTRANT LAVÉ NF DTU 64.1
--

# COUPE TRANSVERSALE

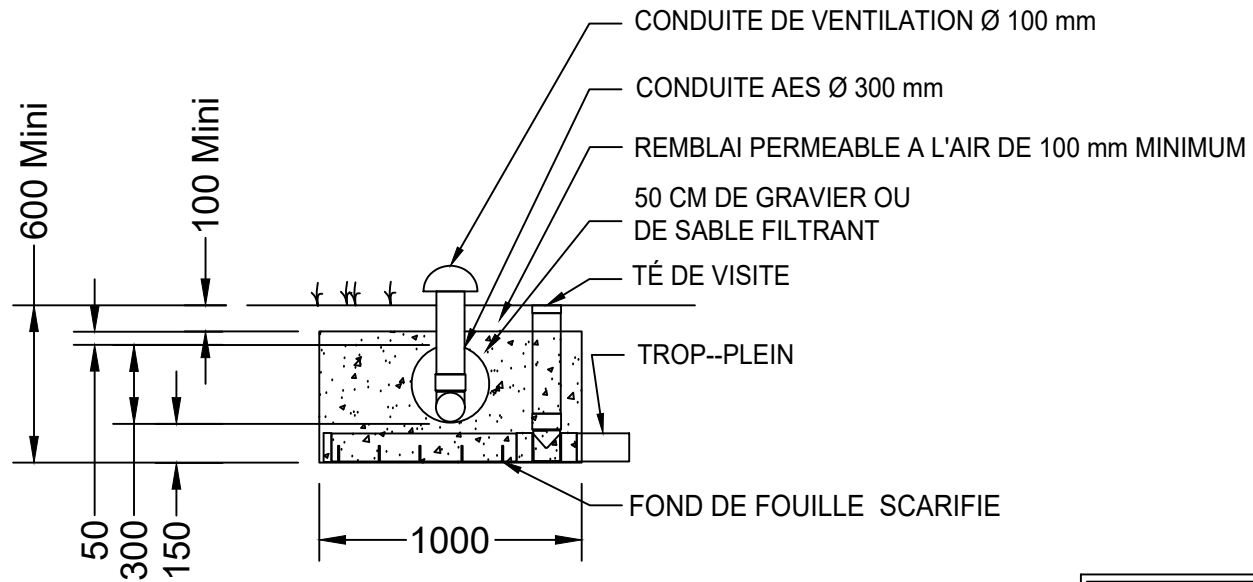

4 Rue des Frères Lumières- PA des Portes de Bretagne  
35 530 SERVON SUR VILAINE  
T : 02 99 62 54 95 - [contact@dbofrance.fr](mailto:contact@dbofrance.fr)


PITT1-3EH TP :  
Pack d'infiltration avec Trop-Plein  
Pose avec Gravier  
Perméabilité  $K < 10 \text{ mm/H}$

DATE : 17-02-2026 Dossier PITT1-3EH Trop-Plein

Unité : mm

Feuille 2/3

# COUPE LONGITUDINALE

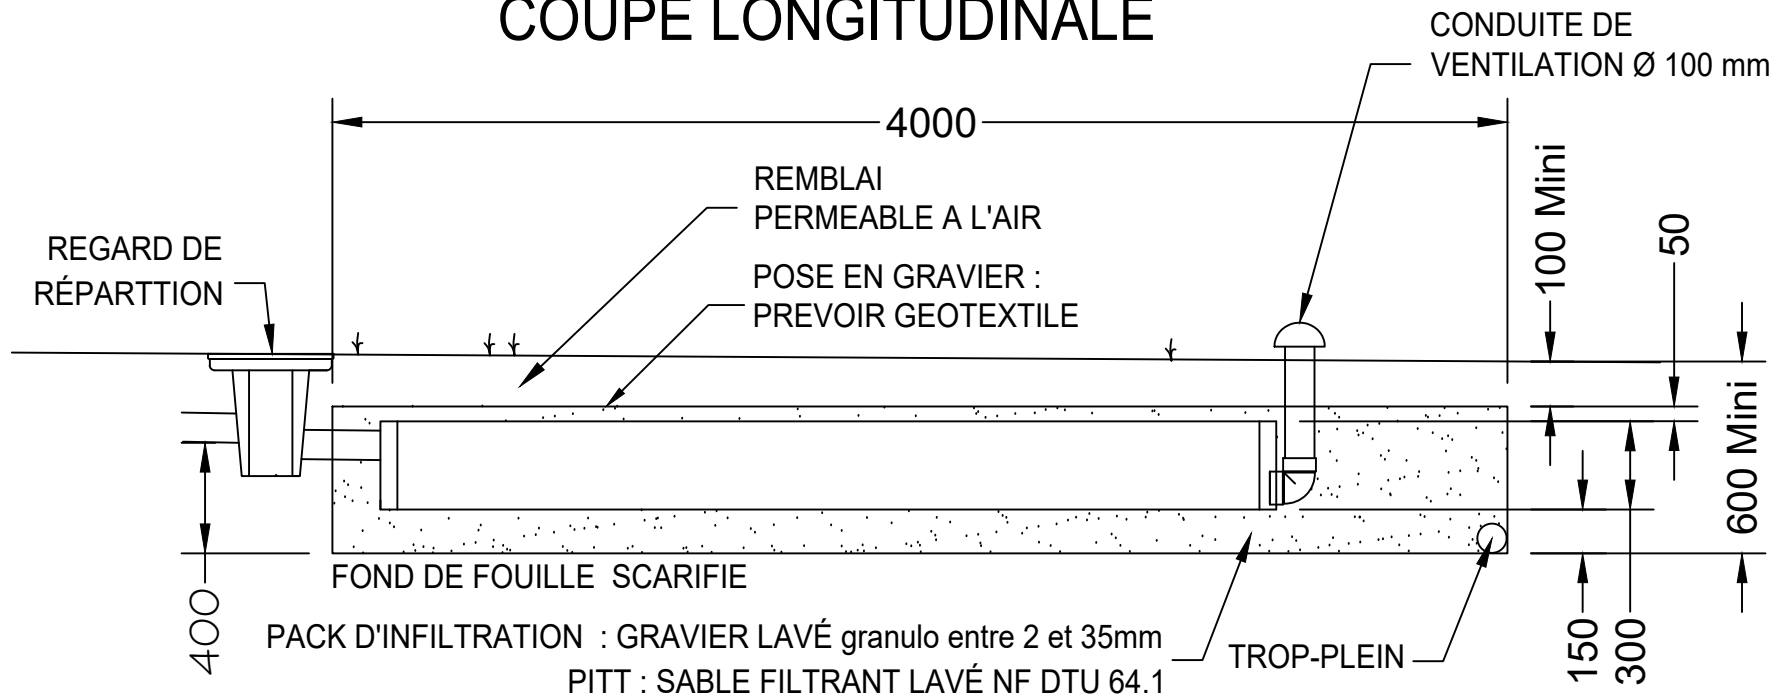

LE PACK D'INFILTRATION EST GARANTIE POUR UNE PERMÉABILITÉ MINIMUM DE 10mm/H AU NIVEAU DU FOND DE FOUILLE; SOIT 40CM SOUS FIL D'EAU D'ENTRÉE DANS LE REGARD DE REPARTITION. IL EST IMPÉRATIF DE S'ASSURER QUE LA PERMÉABILITÉ SOIT TOUJOURS DE 10mm/H AU MINIMUM MALGRÉ LA PROFONDEUR VARIABLE SELON CHAQUE CHANTIER. EN CAS DE DOUTE, FAIRE RECONFIRMER LA PERMÉABILITÉ PAR LE BUREAU D'ETUDES.

POUR UNE PERMEABILITE < 10 mm/H, PACK D'INFILTRATION POSSIBLE AVEC TROP-PLEIN (Plans sur demande)

LE RECOUVREMENT AU-DESSUS DES CONDUITES ENVIRO-SEPTIC N'A PAS D'INCIDENCE SUR SON FONCTIONNEMENT. LE REMBLAI EST DONC POSSIBLE JUSQU'A UNE HAUTEUR DE 1,3 METRE AU-DESSUS DES CONDUITES AVEC DU REMBLAI PERMÉABLE A L'AIR. SELON LA HAUTEUR DE RECOUVREMENT, IL EST NECESSAIRE DE PREVOIR QUE LE REGARD DE REPARTITION RESTE ACCESSIBLE POUR POUVOIR EFFECTUER UN REGLAGE DES EGALISATEURS SI NECESSAIRE.

RAPPEL : LA PERMÉABILITÉ DEVRA TOUJOURS ETRE SUFFISANTE EN FOND DE FOUILLE.

RECOMMANDATION AVEC POMPE DE RELEVAGE : SI LE PACK D'INFILTRATION EST ALIMENTÉ PAR UN POSTE DBO))CLAIRE -EN AMONT DU REGARD DE REPARTITION- PRÉVOIR UN REGARD BRISE-JET OU UN MINIMUM DE 3ML DE TUBE Ø100mm. EN CAS DE MANQUE DE PLACE, LE RESEAU PEUT ETRE COUDÉ EN "S".

UNE VENTILATION SUPPLÉMENTAIRE DOIT ETRE PRÉVUE EN AMONT DU REGARD AFIN DE PERMETTRE UNE CIRCULATION D'AIR DANS LES CONDUITES ENVIRO-SEPTIC.



4 Rue des Frères Lumières- PA des Portes de Bretagne  
35 530 SERVON SUR VILAINE  
T : 02 99 62 54 95 - contact@dbofrance.fr

PITT1-3EH TP :  
Pack d'infiltration avec Trop-Plein  
Pose avec Gravier  
Perméabilité K < 10 mm/H

DATE : 17-02-2026 Dossier PITT1-3EH Trop-Plein

Unité : mm

Feuille 3/3